

GCVR 800 Touch / 800 Touch T

DE Montage- und Installationsanleitung
EN Assembly and Installation Instructions

Inhaltsverzeichnis

1	Symbole und Darstellungsmittel	3
1	<i>Symbols and Means of representation</i>	3
2	Produkthaftung	3
2	<i>Product Liability</i>	3
3	Sicherheitshinweise	4
3	<i>Safety Instructions</i>	4
4	Lieferumfang	4
4	<i>Scope of delivery</i>	4
5	Produktbeschreibung	4
5	<i>Product description</i>	4
6	Montage und Anschluss	5
6	<i>Mounting and Installation</i>	5
7	Inbetriebnahme	13
7	<i>Installation</i>	13
7.1	Beschreibung der LED Funktionen	14
7.1	<i>Description of the LED functions</i>	14
8	Technische Daten	15
8	<i>Technical data</i>	15
9	Generelle Informationen	15
9	<i>General information</i>	15
10	Pflegehinweise	17
10	<i>Care instructions</i>	17

1 Symbole und Darstellungsmittel

1 Symbols and Means of representation

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

In order to clarify the correct operation, important information and technical information are particularly emphasized.

Symbol	Bedeutung <i>Meaning</i>
	bedeutet „Wichtiger Hinweis“; Informationen zur Vermeidung von Sachschäden, zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe <i>means "Important Notice"; Information on avoiding damage to property, understanding or optimizing work processes</i>
	bedeutet „Zusätzliche Information“ <i>means "Additional information"</i>
	Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun. ▶ Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein. <i>Symbol for an action: You have to do something here. ▶ Follow the order of several steps.</i>

2 Produkthaftung

2 Product Liability

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen (Produktinformationen und bestimmungsgemäße Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistung, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten) zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht. Bei Kombination mit Fremdgeräten übernimmt GEZE keine Gewährleistung.

In accordance with the manufacturer's liability for its products as defined in the Product Liability Act, the information contained in this manual (product information and intended use, misuse, product performance, product maintenance, information and instruction requirements) must be observed. Failure to observe releases the manufacturer from his liability. When combined with third-party devices, GEZE assumes no guarantee.

	Hinweis: <i>Note:</i> Das Produkt sollte so eingebaut oder verbaut werden, dass ein müheloser Zugriff auf das Produkt bei etwaigen Reparaturen und/oder Wartungen mit verhältnismäßig geringem Aufwand gewährleistet ist und etwaige Ausbaurkosten nicht in einem Missverhältnis zu dem Wert des Produktes stehen. <i>The product should be installed or installed in such a way that easy access to the product is guaranteed for any repairs and / or maintenance work with relatively little effort and any expansion costs are not disproportionate to the value of the product.</i>
---	---

3 Sicherheitshinweise

3 *Safety Instructions*

- Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!
- Primärseitige Schutzmaßnahmen erfolgen bauseits.
- Bei der Leitungsverlegung müssen die Normen VDE 0100 und VDE 0815 beachtet werden.
- *Assembly, installation and commissioning may only be carried out by qualified electricians!*
- *Protective measures on the primary side are carried out on site.*
- *The standards VDE 0100 and VDE 0815 must be observed when laying the cables.*

4 Lieferumfang

4 *Scope of delivery*

- GEZE GVR 800 Touch (ID 187111, 191365, 187125, 191366) oder GEZE GCVR 800 Touch T (ID 191364, 191368, 187123, 191367) je nach bestellter Ausführung, siehe Typenschild
- GEZE GVR 800 Touch / 800 Touch T Montage- und Installationsanleitung
- *GEZE GVR 800* (ID 187111, 191365, 187125, 191366) *or GEZE GCVR 800 T* (ID 191364, 191368, 187123, 191367) *depending on the version ordered, see type label*
- GEZE GVR 800 Touch / 800 Touch T *assembly and installation instructions*

5 Produktbeschreibung

5 *Product description*

Der GEZE GVR 800 Touch / 800 Touch T ist ein RFID Leser (13,56 MHz Bereich, ISO14443A) zur Anbindung an einen GEZE DC 800-DR Door Controller. Der GEZE GCVR 800 Touch T bietet darüber hinaus mit der integrierten Tastatur die Option einer PIN-Eingabe beispielsweise für eine 2-fache Authentifikation.

The GEZE GVR 800 Touch / 800 Touch T is an RFID reader (13.56 MHz range, ISO14443A) for connection to a GEZE DC 800-DR door controller. With the integrated keyboard, the GEZE GCVR 800 Touch T also offers the option of entering a PIN, for example for double authentication.

6 Montage und Anschluss

6 Mounting and Installation



Die Verdrahtung des GCVR 800 Touch / 800 Touch T RFID Lesers muss im spannungslosen Zustand erfolgen, d.h. die Betriebsspannung darf erst nach vollständiger Montage eingeschaltet werden.

The wiring of the GCVR 800 Touch / 800 Touch T RFID reader module have to be carried out in a de-energised state, i.e. the supply voltage may be switched on only after the complete assembly.

Die Zeichnungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und entsprechen dem Entwicklungs-, Planungs- und Kenntnisstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzte Änderungseintragung. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr, da insbesondere durch die Bearbeitung beziehungsweise das Hinzufügen oder Weglassen weiterer relevanter Auftragsinformationen sich eine völlig andere Grundlage und damit verbunden eine anderes Ergebnis ergeben kann. GEZE übernimmt auch keine Gewähr für ihre fortwährende Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit beziehungsweise bezüglich der Eignung in der konkreten Situation. Wenn dies gesetzlich zulässig ist, ist die Haftung von GEZE auf leichte Fahrlässigkeit beschränkt.



Die Weiterbearbeitung/Weiterverwertung der Zeichnungsdaten unterliegt der Fachkunde des Elektroplaners oder sonstigen elektrotechnischen Fachkraft. Die urheberrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.


The drawings were created with the greatest possible care and correspond to the state of development, planning and knowledge of the drawing date or the last change made. Use at your own risk, since processing, adding or leaving out other relevant order information in particular can result in a completely different basis and a different result. GEZE also assumes no liability for their ongoing topicality, correctness and completeness or with regard to their suitability in the specific situation. If this is legally permissible, GEZE's liability is limited to slight negligence. The further processing / further use of the drawing data is subject to the specialist knowledge of the electrical planner or other electrical engineering specialist. The copyright regulations must be observed.

Montagevorbereitung


Mounting preparations

- Anschlusskabel für Spannungszuführung und RS485 Schnittstelle entsprechend verlegen und zum Anschließen vorbereiten
- Steckbare 8pol. Schraub-/Steckklemme vom Lesemodul abziehen und entsprechend der Tabelle verdrahten.
- *Install the connection cables for power supply and RS485 interface and prepare it to connect them.*
- *Disconnect the pluggable 8-pole connecting terminal (green connecting terminal in following picture) and connect it according to the table.*

PIN	RS485
1	A
2	B
3	Nicht belegen / Don't prove
4	Nicht belegen / Don't prove
5	Nicht belegen / Don't prove
6	Nicht belegen / Don't prove
7	GND
8	+8-30V

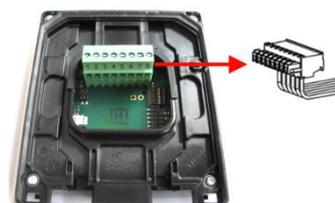


Unterputzvariante
Flush-mounted variant

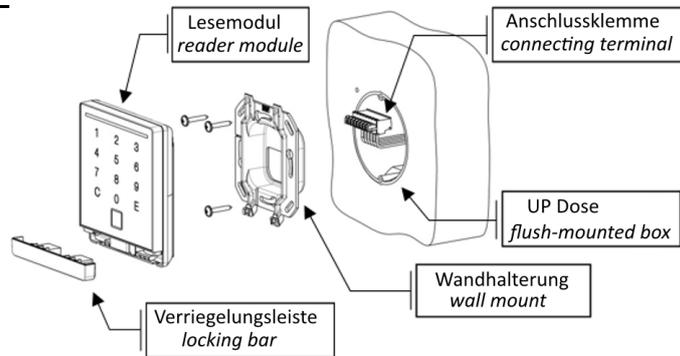

Die Abrissdetektion vom Leser wird unterstützt wenn die perforierte Abreißlasche mit einer zusätzlichen Sicherungsschraube fixiert ist
The sabotage detection of the reader is provided if the perforated frame is fixed with an additional protection screw




Achtung! "TOP" Kennzeichnung beachten.
Attention! Mind the "TOP" marking

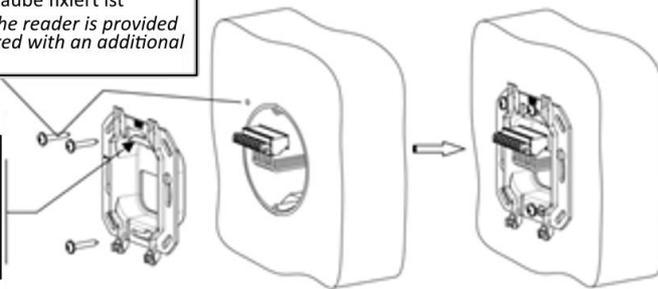

Wandhalterung mittels den mitgelieferten Schrauben auf eine DIN Geätödose mit Geräteschraubenabstand 60mm schrauben.

Fix the wall mount on a standard flush-mounted box with screw distance 60 mm by the help of the provided screws.

Aufputzvariante
Surface mount variant

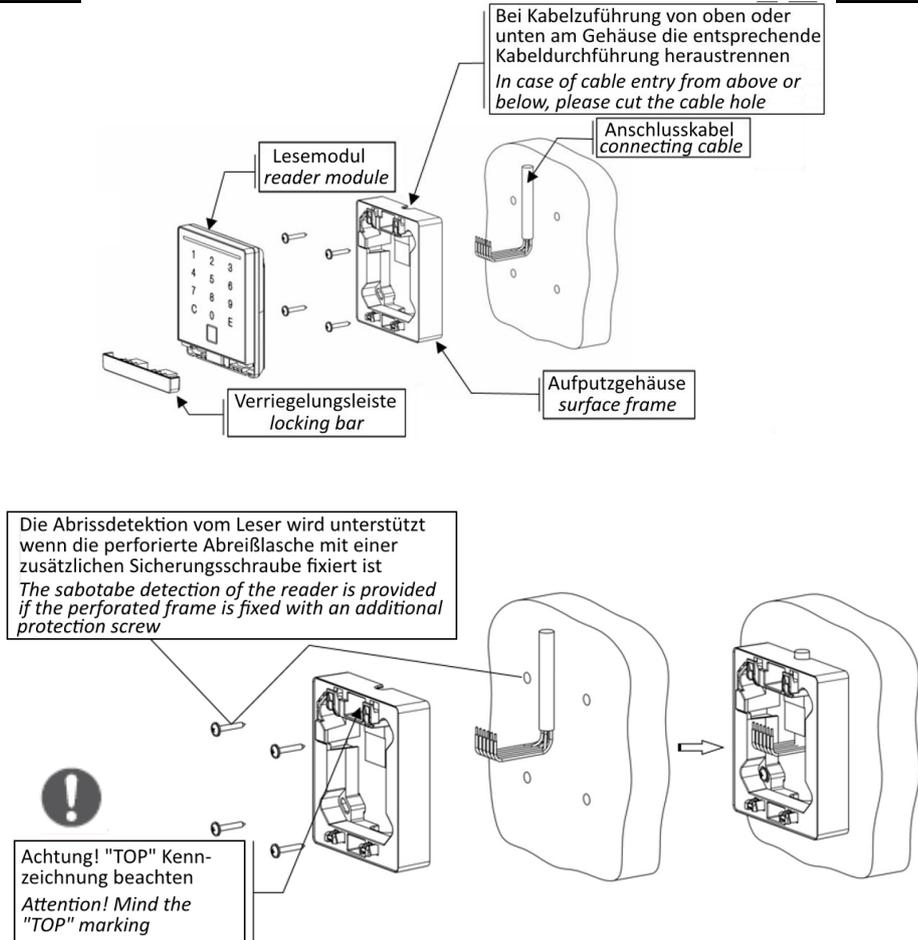


Zuführung des Anschlusskabels entweder oben, unten oder direkt aus der Wand. Rückwand mittels geeigneten Schrauben an die Wand schrauben.
Entry of the connecting cable either on top, below or directly from the wall. Fix the surface frame on the wall by the help of appropriate screws.

Wichtige Montagehinweise für die Wandhalterung

Important Mounting information for the wall mount

Grundvoraussetzung für eine optimale Befestigung der Wandhalterung auf Standard Unterputzdose / Hohlraumdose.

Essential prerequisite for an optimal fixing of the wall mount on a standard flush-mounted box or cavity-wall socket.

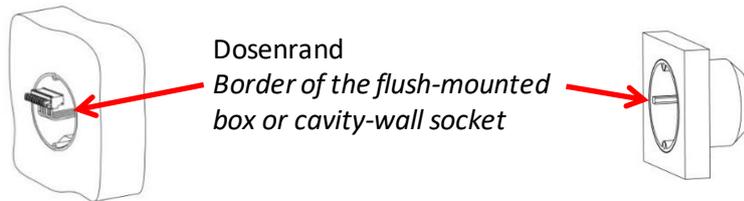

Dosenrand
Border of the flush-mounted box or cavity-wall socket

Standard UP Dose
Standard flush-mounted box

Standard Hohlraumdose
Standard cavity wall socket



Sowohl bei Unterputzdose als auch Hohlraumdose darf der Dosenrand keinesfalls aus der Wand herausstehen, damit die Wandhalterung plan auf der Wand- bzw. Montagefläche aufliegen kann.

Generell sollte die Wand- bzw. die Montagefläche, auf der die Wandhalterung befestigt werden soll, plan und eben sein damit der Wandhalter immer flächig aufliegt.

The border of the flush-mounted box as well as the cavity-wall socket must not protrude from the wall. The wall mount must always lay totally flat on the wall or the individual mounting surface.


In general, the wall or the individual mounting surface must be flat and level so that the wall mount always lays flat on it.

Montage der Wandhalterung auf Standard Unterputzdose / Hohlraumdose oder direkt auf der Wand

Installing of the wall mount on a standard flush-mounted box / cavity-wall socket or directly on the wall


Je nach Einbaulage (senkrecht oder waagrecht) der Dose die Wandhalterung mit 2 Schrauben auf die Befestigungslöcher der Dose schrauben.

Depending on the installation position (horizontal or vertical) of the flush-mounted box or cavity-wall socket the wall mount should be fixed with 2 screws in the fixing holes of the flush-mounted box or cavity-wall socket (marked in right figure with dashed line).

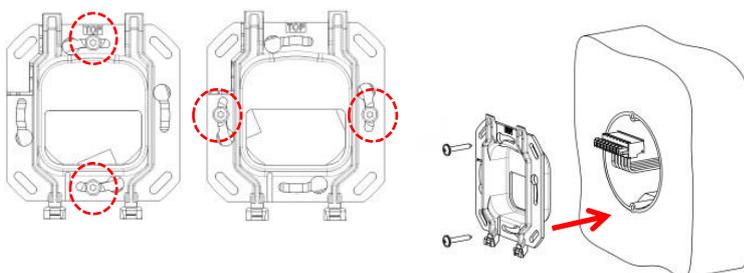

Erlaubte Schraubentypen

Allowed screw types

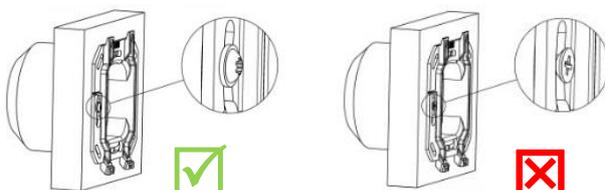

Bitte nur mitgelieferte Schrauben verwenden!
Keine Senkkopfschrauben verwenden!
Please use only the screws provided in the scope of delivery! Do not use countersunk bolts!


Lesemodul konfigurieren und einbauen

Installation and configuration of the reader module

Konfiguration DIP-Schalter: Entsprechend der Tabelle durchführen.

DIP switches configuration: Carry out according to the table.

DIP		Default
1	Adresse / Address 2^0	on
2	Adresse / Address 2^1	off
3	Adresse / Address 2^2	off
4	Adresse / Address 2^3	off
5	Baudrate / Baud rate OFF: 9600, ON: 19200	on
6	Busabschlusswiderstand / Bus terminating resistor OFF: ohne / without, ON: 120 Ohm	off

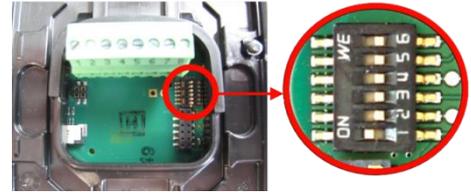

Bitte auf korrekte Adressierung achten.

Please pay attention to correct addressing.


Adressierung

Addressing

DIP				Adresse
1	2	3	4	
on	off	off	off	1
off	on	off	off	2
on	on	off	off	3
off	off	on	off	4
on	off	on	off	5
off	on	on	off	6
on	on	on	off	7
off	off	off	on	8


Lesemodul anschließen und einbauen Installation of the reader module

1. Verdrahtete Anschlussklemme am Lesemodul einstecken.
 2. Lesemodul plan auf die Wandhalterung oder auf das Aufputzgehäuse aufsetzen, dabei das Anschlusskabel mit dem Lesemodul in die UP-Dose oder in das AP-Gehäuse zurückschieben.
 3. Das aufgesetzte Lesemodul nach unten schieben bis das Lesemodul auf der Wandhalterung oder dem AP-Gehäuse einrastet.
 4. Nach dem erfolgreichen Einrasten Verriegelungsleiste in das Lesemodul einschieben bis sie ebenfalls verrastet.
1. *Plug the wired connection terminal to the reader module.*
 2. *Push the connected reader module carefully into the flash-mounted box or into the surface-mounted housing so that the reader module is put on flatly on the wall.*
 3. *Push the reader module downwards until it snaps into the wall mount or the surface-mounted housing.*
 4. *After the successful snapping in please push the locking bar on the reader module until it snaps in also.*

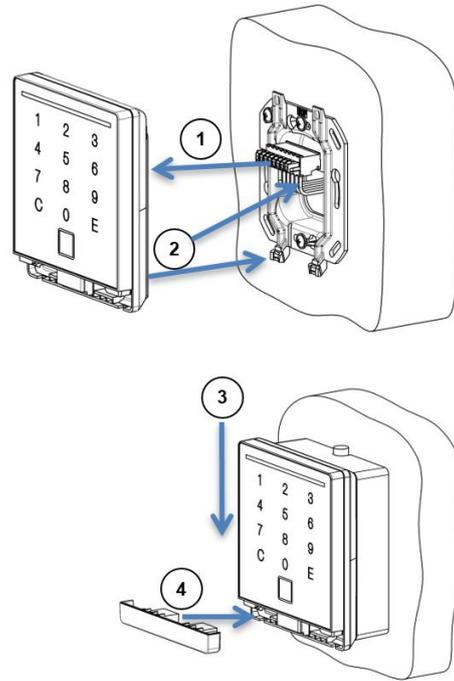



**Bei erfolgreichen Einrastvorgängen ist jeweils ein deutliches "Klicken" zu hören.
You hear a clear "click" at each successful snapping in process**

Anschluss an DC 800-DR

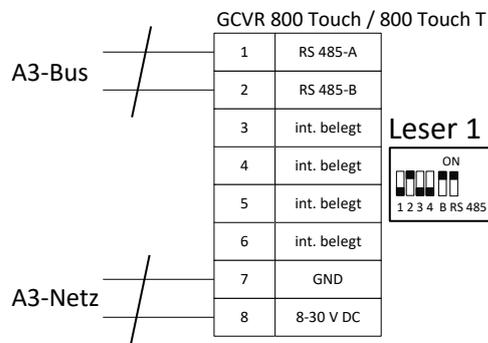


oder

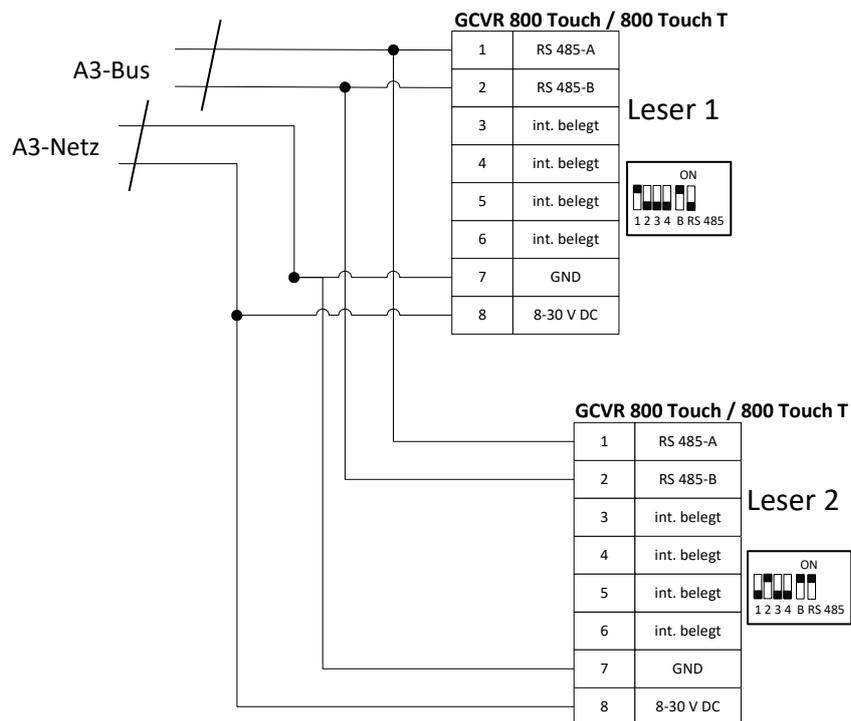

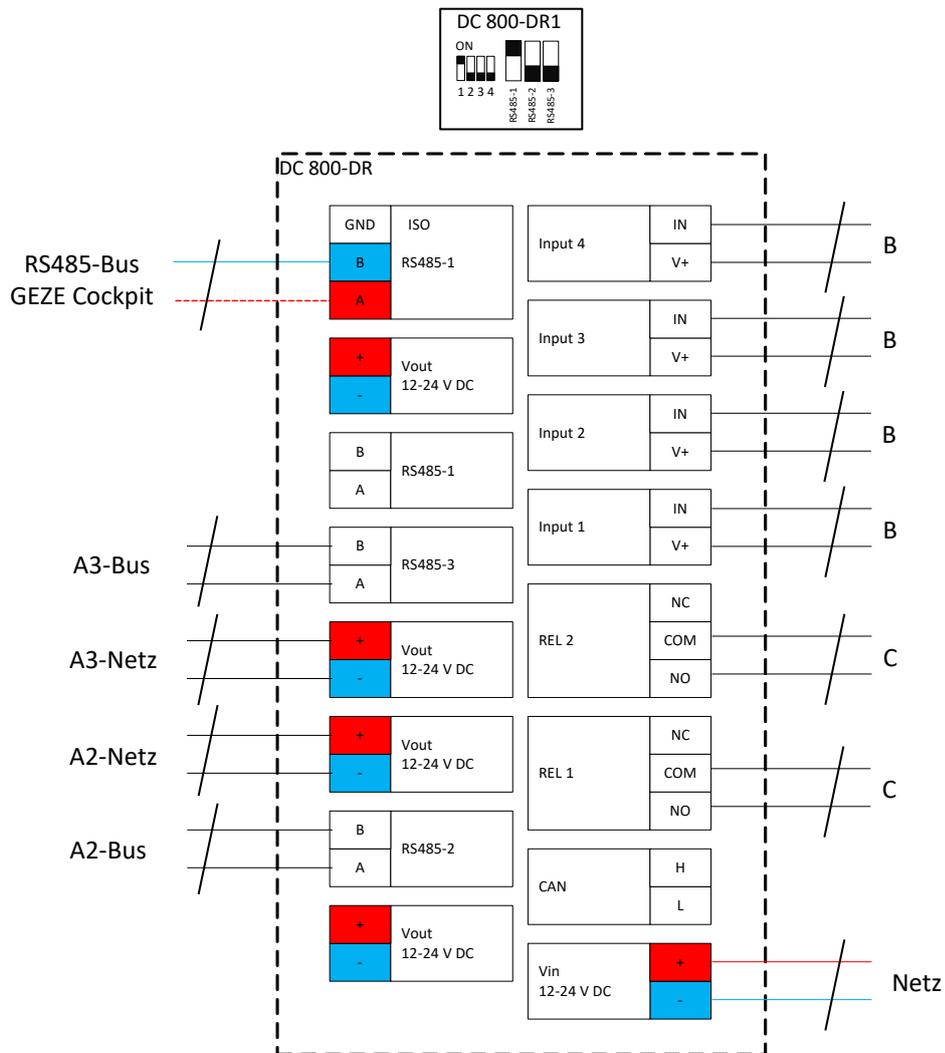

Lesemodul demontieren Disassembling of the reader module

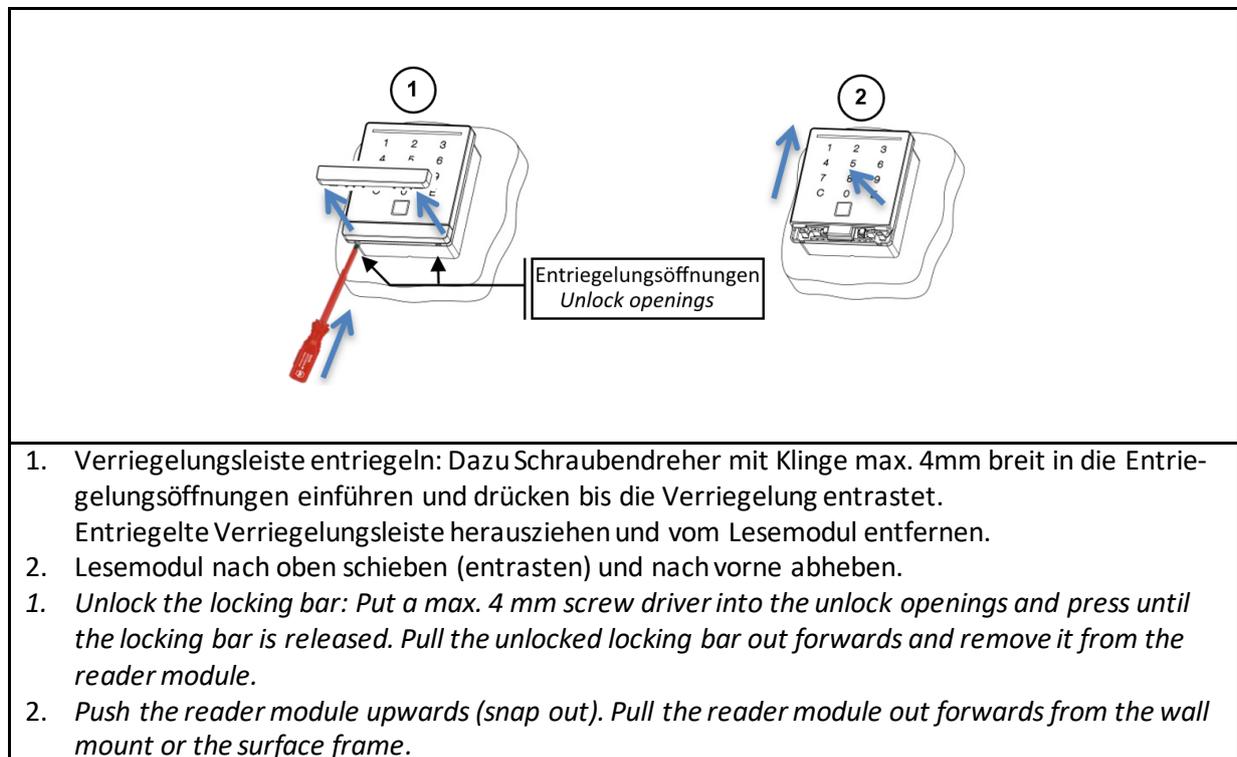

7 Inbetriebnahme

7 Installation



Die erfolgreiche Bereitschaft des Systems wird nach Anschluss der Spannungsversorgung am GCVR 800 Touch / 800 Touch T RFID Leser durch das dauerhafte gelbe Leuchten der mittleren LED signalisiert.

The successful readiness of the system is signaled after the power supply has been connected to the GCVR 800 Touch / 800 Touch T RFID reader by the permanent yellow light of the middle LED.



Das System erkennt RFID-Ausweismedien im 13,56 MHz Bereich, ISO14443A

The system recognizes RFID badge media in the 13.56 MHz range, ISO14443A

7.1 Beschreibung der LED Funktionen

7.1 Description of the LED functions

LED			Zustand Status	Beschreibung Description
grün green	gelb yellow	rot red		
-	-	-	AUS OFF	System ohne Strom System without electricity
-	blinkt schnell flashes fast	-	INT	Systeminitialisierung unter angelegter Spannung System initialization under voltage
-	☀	-	Betrieb Grundzustand Operation basic state	System betriebsbereit Warten auf Aktion System ready Waiting for action
☀	☀	-	Freigabe Release	Freigabe über Relais erfolgt Release via relay
-	☀	leuchtet lang shines long	Keine Freigabe No release	Unberechtigtes Identmedium/ PIN falsch Unauthorized identification medium/ PIN wrong
☀ = LED an „-“ = LED aus ☀ = LED on „-“ = LED off				

8 Technische Daten

8 Technical data

Ident.-Nr.: <i>ID no.:</i>	187111, 191365, 187125, 191366, 191364, 191368, 187123, 191367
Gerätebezeichnung: <i>Device description:</i>	GEZE GCVR 800 Touch / 800 Touch T
Funktion: <i>Function:</i>	Lesen von RFID-Medien ISO 14443 A <i>Reading from RFID media ISO 14443 A</i>
Frequenz: <i>Frequency:</i>	13,56 MHz
Montageart: <i>Type of installation:</i>	Unterputz: 187111, 191365, 191364, 191368 Aufputz: 187125, 191366, 187123, 191367 <i>Flush-mounted: 187111, 191365, 191364, 191368</i> <i>Surface-mounted: 187125, 191366, 187123, 191367</i>
Anschlussart: <i>Termination:</i>	Steckbare 8 pol. Schraub-/Steckklemme <i>Pluggable 8-pole connecting terminal</i>
Abmessungen (B x H x T): <i>Dimensions (W x H x D):</i>	UP 88 x 101 x 21 mm AP 88 x 101 x 41 mm <i>Flush-mounted 88 x 101 x 21 mm</i> <i>Surface-mounted 88 x 101 x 41 mm</i>
Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	8 - 30 V DC (interner Verpolungsschutz) <i>8 - 30 V DC (internal reverse polarity protection)</i>
Leistungsaufnahme maximal: <i>Maximum power consumption:</i>	3,5 VA
Schnittstellen: <i>Interfaces:</i>	1 x RS485
Betriebstemperatur[°C]: <i>Operating temperatur [°C]:</i>	-25°C bis +60°C <i>-25°C to +60°C</i>
Schutzart: <i>IP Protection class:</i>	Frontseitig (in montiertem Zustand) IP 54 Die Abdichtung gegen die Montagewand bestimmt die maximal erreichbare Schutzart IP 54. <i>Front panel (in assembled condition) IP 54</i> <i>The sealing against the mounting wall determines the maximum attainable protection class IP 54.</i>

9 Generelle Informationen

9 General information

Lesedistanz

Reading distance

Die normale Lesedistanz ist abhängig vom jeweiligen Lesesystem, von der Einbauumgebung und von der Datenträgerausführung. Angaben zu den jeweiligen Lesedistanzen in optimaler Einbauumgebung (metallfreie Umgebung) entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt des Lesers. Bei direkter Montage des Lesers auf Metall kann sich die Lesedistanz geringfügig reduzieren.

The normal reading distance depends on the respective reading system, the installation environment and the data carrier version. For information on the respective reading distances in an optimal

installation environment (metal-free environment), please refer to the respective data sheet of the reader. If the reader is mounted directly on metal, the reading distance can be reduced slightly.

Beeinflussung (Verminderung) der Lesedistanz

Influencing (reducing) the reading distance

Eine Beeinflussung der Lesedistanz kann verschiedenste Ursachen haben. Zum einen wird dies durch das Medium (also den Datenträger) und zum anderen durch die Umgebungsbedingungen der Antenne und der Datenträger beeinflusst.

Influencing the reading distance can have various causes. On the one hand, this is influenced by the medium (i.e. the data carrier) and on the other hand by the environmental conditions of the antenna and the data carrier.

Nachfolgend eine Auflistung von Punkten welche die Lesedistanz vermindern:

Below is a list of points that reduce the reading distance:

- Abschatten" bzw. Abschirmen des Datenträgers durch Metall, wie z. B. EC-Karte im Geldbeutel, Schlüsselanhänger am Schlüsselbund keine optimale Kopplung. d.h. die Antennenfläche des Datenträgers steht senkrecht (90°) zur Antennenfläche des Lesers
Shading "or shielding the data carrier by metal, such as an EC card in a wallet, key ring on the key-chain does not provide an optimal coupling, i.e. the antenna surface of the data carrier is perpendicular (90°) to the antenna surface of the reader
- Datenträger selbst
Disk itself
 - Schlüsselanhänger (kleine aktive Antennenfläche)
Key fob (small active antenna area)
 - schlechte Resonanz des Datenträgers (Ausweiskarte Schlüsselanhänger)
bad response of the data carrier (key card key fob)
 - Kombiausweiskarte (z. B. LEGIC® / Induktiv, MIFARE® / Induktiv usw.).
Combination ID card (z. B. LEGIC® / Inductive, MIFARE® / Inductive etc.).
- Metall in der „aktiven“ Wirkfläche des HF-Feldes. Die Sendeenergie wird bedampft Dieser Punkt ist vor allem bei der Installation der Leserkomponenten in Metallfrontplatten (auch Metallsäulen usw.) relevant.
Metal in the "active" effective area of the HF field. The transmission energy is steamed. This point is particularly relevant when installing the reader components in metal front panels (including metal columns, etc.).

Störbeeinflussung

Interference

Die Leser können sich gegenseitig stören bzw. von anderen Systemen und Störquellen negativ beeinflusst werden. Die Leser können sich im Abstand von ca. zwei- bis dreifacher Lesedistanz noch gegenseitig stören. Energiereiche Störquellen im Bereich der Modulations- und Trägerfrequenzen können die Übertragung ebenfalls stören. Die Spannungsversorgung der Leser mit Schaltnetzteilen ist nicht zu empfehlen, da überlagerte Frequenzen auf der Versorgungsspannung das jeweilige Lesesystem ebenfalls negativ beeinflussen können. Dies ist individuell zu prüfen. Zu beachten ist hier, dass sich das Störpektrum von Schaltnetzteilen durch Parameter wie Temperatur, Eingangsspannung, zu liefernder Strom etc. verändern kann.

Readers can interfere with each other or be negatively influenced by other systems and sources of interference. The readers can still interfere with each other at a distance of approximately two to three times the reading distance. Energy-rich sources of interference in the area of modulation and carrier frequencies can also interfere with the transmission. The voltage supply of the readers with switching power supplies is not to recommend, since superimposed frequencies on the supply voltage can also negatively influence the respective reading system. This must be checked individually. It should be

noted here that the interference spectrum of switching power supplies can change due to parameters such as temperature, input voltage, current to be supplied etc.

Installation von Datenleitungen, Versorgungsleitungen

Installation of data lines, supply lines

Bei der Versorgung der Leser (insbesondere über größere Distanzen) ist auf ausreichenden Kabelquerschnitt zu achten. Da die Stromaufnahme der einzelnen System teilweise pulsformig erfolgt können mit einem herkömmlichen Multimeter (digital oder analog) kurzzeitige Spannungseinbrüche nicht detektiert werden. Diese Spannungseinbrüche können jedoch einen "POWER-ON-RESET" an der Leserkomponente verursachen was ggf. zu Kommunikationsstörungen führen kann

Bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung und der Leitungsquerschnitte der Verkabelung ist also mit der maximalen Stromaufnahme zu rechnen. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Eingangsspannung (gemessen am Leser) den technischen Angaben des Lesers entspricht.

When supplying the readers (especially over long distances), ensure that the cable cross-section is sufficient. Since the current consumption of the individual systems is partly pulsed, short-term voltage drops cannot be detected with a conventional multimeter (digital or analog). However, these voltage drops can cause a "POWER-ON-RESET" on the reader component, which can lead to communication problems. When dimensioning the voltage supply and the cable cross-sections of the cabling, the maximum current consumption must be expected. It is essential to ensure that the input voltage (measured on the reader) corresponds to the technical specifications of the reader.

10 Pflegehinweise

10 Care instructions

Gerät bitte nicht mit scharfkantigen Gegenständen (Ringen, Fingernägeln usw.) bedienen!

Zum Reinigen keine ätzenden oder Kunststoff zersetzenden Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin, Nitro usw. verwenden. Scharfe Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen oder verfärben. Keine Reinigungsmittel verwenden, die auf mechanischer Basis wirken (z. B. Scheuermilch Scheuerschwamm). Reinigung mit weichem, feuchtem Tuch. Nur klares Wasser verwenden.